



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
<http://pssekrapkowice.pis.gov.pl>

HK/JB-43360-8-2/14

Krapkowice, dnia

16.06.2014

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r.Nr 61 poz. 417z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu w Krępnej:

| Data poboru | Kod próbki | Miejsce poboru próbki wody |
|--------------|------------|---------------------------------------|
| 02.06.2014r. | 918 | Rozwadza – sklep spożywczy ul.Szkolna |

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego w dniu 02.06.2014r. pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Krępnej. Próbka została pobrana w stałym punkcie pobierania: Rozwadza – sklep spożywczy przy ul. Szkolnej. Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 12.06.2014r. Nr 377/W/N/OKK/14 stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozp. MZ z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach

dr med. Kazimierz Łukawiecki

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
- ② Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice (+kserokopia sprawozdania z badania wody
nr 377/W/N/OKK/14)
3. a/a HK

Wykonawca: Joanna Bukała; tel. 77 4466749

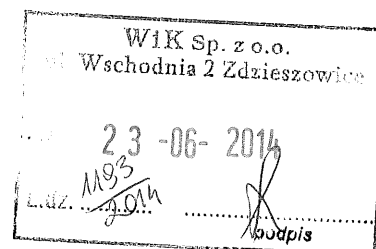



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny w Opolu – Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 4826550(51) faks 77 4826550 e-mail: labkozle@wsseopole.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY
nr 377/W/N/OKK/14

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach, ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
POCHODZENIE PRÓBKII: wodociąg publiczny Krępna; Rozwadza, sklep
PRÓBKOBIORCA: Joanna Buwała – starszy asystent i Helena Kałucka – starszy instruktor higieny Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Krapkowicach
DOKUMENT: protokół z pobierania próbek wody w dniu 02-06-2014r.
METODA POBRANIA PRÓBKII: według norm PN EN ISO 19458:2007, PN ISO 5667-5:2003
Powód pobrania: zgodnie z harmonogramem na miesiąc czerwiec 2014r
Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń
Próbka pobrana/dostarczona w dniu: 02-06-2014r. Badania rozpoczęto: 02-06-2014r. Badania zakończono: 11-06-2014r.
Nr sprawy: OKK.9052.4.2.2014.JB
Kod próbki: 918

| BADANE PARAMETRY jednostka | METODY BADAŃ | WYNIK BADAŃ | DOPUSZCZALNE WARTOŚCI* |
|---|--|----------------------------|---------------------------|
| Mętność ^A NTU | PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005 | 0,38 | 1 |
| Barwa ^A mg/l Pt | PN-EN ISO 7887: 2002** | <5 | --- |
| Zapach | PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 | akceptowalny | --- |
| Smak | PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 | akceptowalny | --- |
| Odczyn (pH) ^A | PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 | 7,8 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna w temp. 25°C ^A µS/cm | PN-EN 27888: 1999 | 637 temp. pomiaru: 21,6 | 2 500 |
| Amoniak (amonowy jon) ^A mg/l | PN-C-04576-4: 1994 z wyłączeniem punktu 6b | <0,05 | 0,50 |
| Żelazo ^A µg/l | PN-ISO 6332: 2001 | <40 | 200 |
| Mangan ^A µg/l | PB/BC-12 wydanie 01 z dn. 10.09.2004 | <24 | 50 |
| Bakterie grupy coli w 100 ml ^A jtk | PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009 | 0 | 0 |
| Escherichia coli w 100 ml ^A jtk | PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009 | 0 | 0 |
| Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100ml ^A jtk | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 0 | 0 |

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku A) jtk – jednostki tworzące kolonie

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.417 z 2007r.) z późniejszymi zmianami

** w wykazie PKN figuruje jako norma wycofana

„<” uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 12-06-2014 r.

Opracował

Młodzi Asystent
Anna Papiernik
mgr inż. Anna Papiernik

Autoryzował

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
Jolanta Badora
mgr inż. Jolanta Badora

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania „Sprawozdania z badań”.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.